


NR 4	POKÓJ BIUROWY
klepka	20,8m <sup>2</sup>

NR 4b	SERWEROWNIA
klepka	70,3m <sup>2</sup>

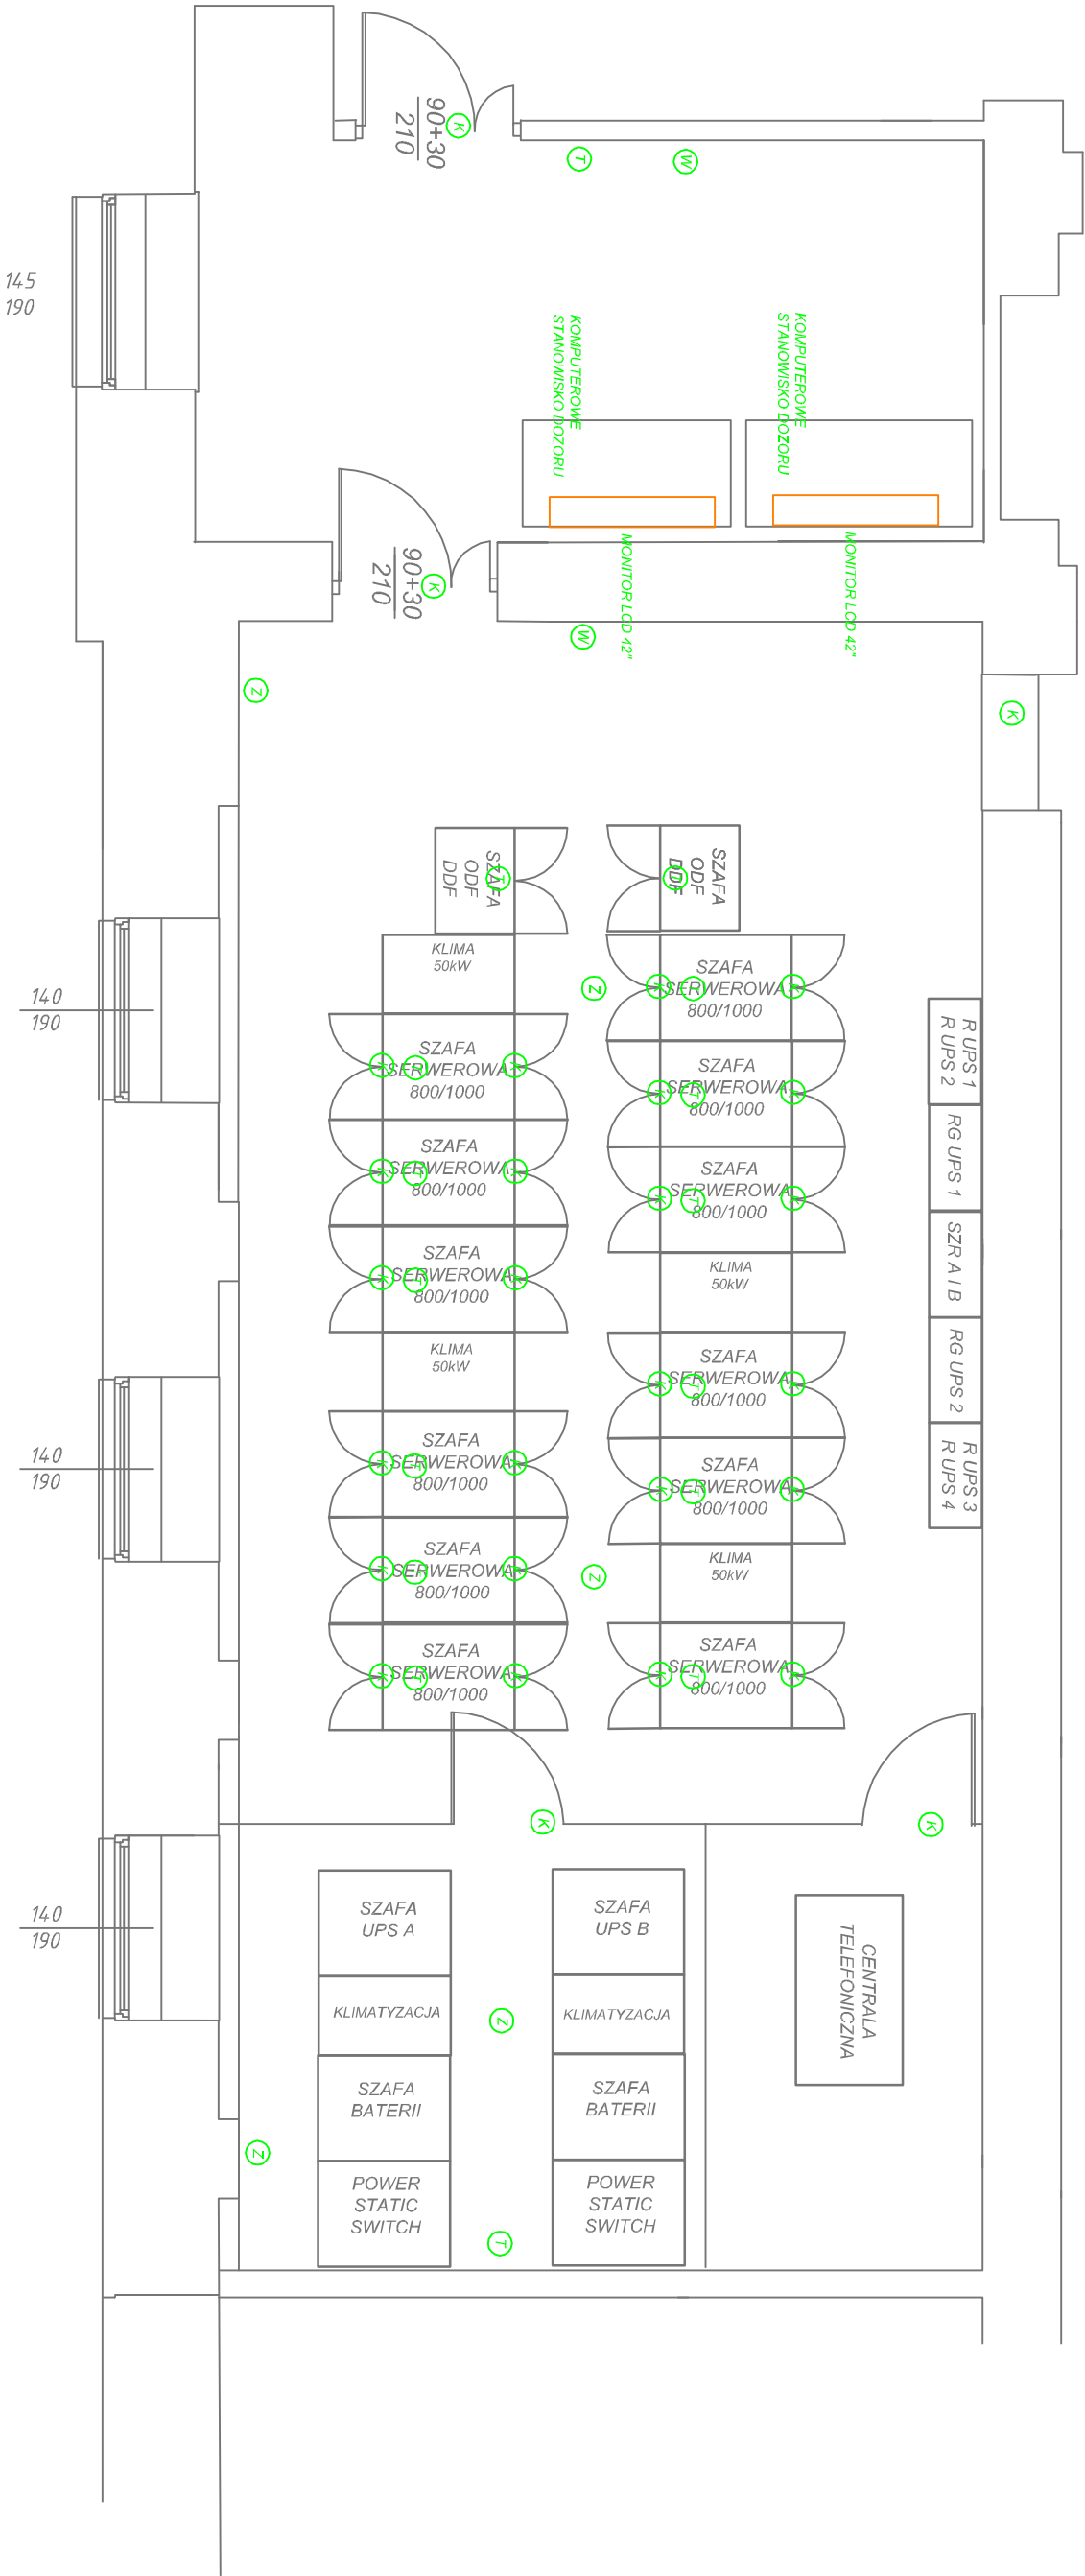

LEGENDA:

- T CZUJNIK TEMPERATURY 0-10V
- K CZUJNIK KONTRAKTOWY ON/OFF
- Z CZUJNIK ZALANIA 0-10V
- W CZUJNIK WILGOTNOŚCI 0-10V

		Opisowal		Norbert Górzyski	Podpis
		Projektował		nr UPRAWNIEN	Podpis
SANSEC Poland S.A 00-493 Warszawa ul. Fluski 2		MAZ/0436/PODE/06			Podpis
		Ireneusz Kuzmuk			Podpis
LUB/0145/PODE/10					
Opis: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWA ADAPTACJI POMIĘCZENIA NA POTRZEBY SERWEROWNI TELEFONICZNEJ MINISTERSTWA ŚRODOWISKA W WARSZAWIE		Wzrost		1,75m	1,75m
Forma: PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY TELETECHNICZNA		Grupa		Grupa	Grupa
Nazwa: ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW BMS					
Stan: 012/17-BPTC		Rev: 5.4			
Data: 10.03.2017					
Wykonawca: PBW-TT-03					