


UMAGA:
Przycisk wyjście awaryjne musi umożliwić otwarcie drzwi w kierunku ewakuacji.
Drzwi muszą być wyposażone w samozamykacz

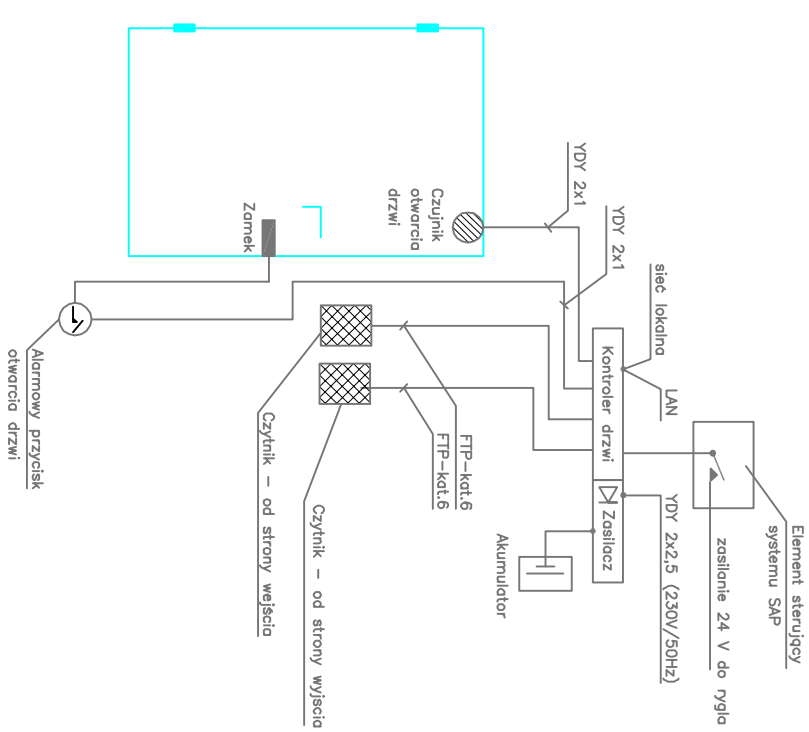

		Opracował		Norbert Górzyński		Podpis Signature	
00-493 Warszawa ul. Prusa 2 SANSEC Poland S.A		Projektował		Marcin Ziemiński		Podpis Signature	
		Sprawdził		Ireneusz Kuźmiuk		Podpis Signature	
		LUB/0145/P00E/10					
Objekt Lokalizacja Adaptacji		WIELOBRANŻOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA POMIĘCZEJ NA POTRZEBY SERWISOWI TELINFORMACZNEJ MINISTERSTWA ŚRODOWISKA W WARSZAWIE		Inwestor Inwestor		Ministerstwo Środowiska Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa	
Forma		PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY		Branża		TELETECHNICZNA	
Tytuł		SCHEMAT PRZEJSCIA KD					
Scioła Scioła		Nr Nr		Rev rev		Data Date	
012/17-BPTC		rev II.1		10.09.2017		Wydruk Drukung	
						PBW-TT-14	